

ZHCDC/JS004A



210300100184
有效期至2027年10月21日

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuan



检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10089

受检单位(Inspected Unit): 赞皇县地表水厂

样品名称(Sample Name): 赞皇县地表水厂下王小峪村水厂出厂水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11



说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report

1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report(based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permmission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号

电话 (TEL)：0311-84221431

传真(Fax)：0311-84221431

邮编 (Post Code)：051230



赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10089 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10089	样品名称(Sample Name): 赞皇县地表水厂下王小峪村水厂出厂水
收样日期(Reception Date): 2026-07-22	检验检测日期(Test Date): 2026-07-22
商标(Trade Mark): /	样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL
状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装	
规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶	
样品批号(Sample Batch number): /	
生产厂家(Manufacturer): /	
采样方式(Sampling Method): 采样	采样人(Collector/Deliverer): 秦玉蒲、吕晓红
受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address): 赞皇县地表水厂 赞皇县下王小峪村	
委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /	
检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item): 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体; 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐 (以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨 (以 N 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬 (六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰; 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数 (以 O₂ 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷; 《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023: 4.2 游离氯; 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。	
检验检测结论(Test Conclusion): 经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。 检验检测专用章 Issued by(Stamp) 报告日期: 2026 年 08 月 11 日	
附注(Remarks): 1 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH 2. 检验检测结果的不确定度 (必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable)). 3. 偏离标准方法的例外情况 (必要时填写)。 (Deviations from standard test method(where applicable))	

编制人: 杜可璇
Drafted by

复核者: [Signature]
Checked by

签发人: 秦玉蒲
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10089 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.23mg/L	≤ 1.0 mg/L	合格
硝酸盐 (以 N 计)	4.5mg/L	≤ 10 mg/L	合格
砷	<0.005 mg/L	≤ 0.01 mg/L	合格
汞	<0.0001 mg/L	≤ 0.001 mg/L	合格
铬 (六价)	<0.004 mg/L	≤ 0.05 mg/L	合格
镉	<0.005 mg/L	≤ 0.005 mg/L	合格
铅	<0.005 mg/L	≤ 0.01 mg/L	合格
铁	0.032mg/L	≤ 0.3 mg/L	合格
锰	<0.005 mg/L	≤ 0.1 mg/L	合格
pH	7.53	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	<5 度	≤ 15 度	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	<1 NTU	≤ 1 NTU	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计)	189mg/L	≤ 450 mg/L	合格
硫酸盐	55mg/L	≤ 250 mg/L	合格
氯化物	11.3mg/L	≤ 250 mg/L	合格
高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	1.72mg/L	≤ 3 mg/L	合格
溶解性总固体	369mg/L	≤ 1000 mg/L	合格
铜	<0.005 mg/L	≤ 1.0 mg/L	合格
锌	<0.005 mg/L	≤ 1.0 mg/L	合格
铝	<0.005 mg/L	≤ 0.2 mg/L	合格
氰化物	<0.002 mg/L	≤ 0.05 mg/L	合格
氨 (以 N 计)	<0.02 mg/L	≤ 0.5 mg/L	合格
三氯甲烷	0.013mg/L	≤ 0.06 mg/L	合格
游离氯	0.33mg/L	≥ 0.3 mg/L	合格
菌落总数	69CFU/mL	≤ 100 CFU/mL	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格

以下空白



ZHCDC/JS004A



210300100184
有效期至2027年10月21日止

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang



检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10090

受检单位(Inspected Unit): 赞皇县地表水厂

样品名称(Sample Name): 赞皇县地表水厂抗旱服务站末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11



说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report

1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report (based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号

电话 (TEL)：0311-84221431

传真 (Fax)：0311-84221431

邮编 (Post Code)：051230



赞皇县疾病预防控制中心


Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10090 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10090	样品名称(Sample Name): 赞皇县地表水厂抗旱服务站末梢水
收样日期(Reception Date): 2026-07-22	检验检测日期(Test Date): 2026-07-22
商标(Trade Mark): /	样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL
状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装	
规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶	
样品批号(Sample Batch number): /	
生产厂家(Manufacturer): /	
采样方式(Sampling Method): 采样	采样人(Collector/Deliverer): 秦玉蒲、吕晓红
受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address): 赞皇县地表水厂 赞皇县嶂石岩西路 75 号	
委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /	
检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item): 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体; 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐 (以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨 (以 N 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬 (六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰; 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷; 《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023: 4.2 游离氯; 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。	
检验检测结论(Test Conclusion): 经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。	
检验检测专用章 Issued by(Stamp) 报告日期: 2026 年 08 月 11 日	
附注(Remarks): 1 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH 2.检验检测结果的不确定度 (必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable)). 3.偏离标准方法的例外情况 (必要时填写)。 (Deviations from standard test method(where applicable))	

编制人: 
Drafted by

复核者: 
Checked by

签发人: 
Approved by

12985

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10090 号

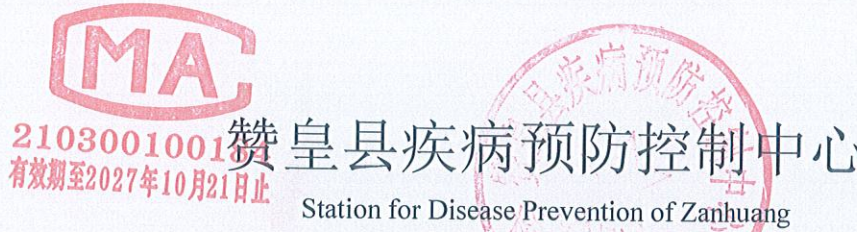
共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.24mg/L	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
硝酸盐 (以 N 计)	4.6mg/L	$\leq 10 \text{ mg/L}$	合格
砷	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
汞	$<0.0001 \text{ mg/L}$	$\leq 0.001 \text{ mg/L}$	合格
铬 (六价)	$<0.004 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
镉	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.005 \text{ mg/L}$	合格
铅	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
铁	0.033mg/L	$\leq 0.3 \text{ mg/L}$	合格
锰	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.1 \text{ mg/L}$	合格
pH	7.57	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	$<5 \text{ 度}$	$\leq 15 \text{ 度}$	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	$<1 \text{ NTU}$	$\leq 1 \text{ NTU}$	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计)	193mg/L	$\leq 450 \text{ mg/L}$	合格
硫酸盐	57mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
氯化物	11.6mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	1.76mg/L	$\leq 3 \text{ mg/L}$	合格
溶解性总固体	372mg/L	$\leq 1000 \text{ mg/L}$	合格
铜	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
锌	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
铝	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.2 \text{ mg/L}$	合格
氰化物	$<0.002 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
氨 (以 N 计)	$<0.02 \text{ mg/L}$	$\leq 0.5 \text{ mg/L}$	合格
三氯甲烷	0.038mg/L	$\leq 0.06 \text{ mg/L}$	合格
游离氯	0.07mg/L	$\geq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
菌落总数	83CFU/mL	$\leq 100 \text{ CFU/mL}$	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
以下空白			



ZHCDC/JS004A



检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10102

受检单位(Inspected Unit): 赞皇县地表水厂

样品名称(Sample Name): 赞皇县地表水厂疾控中心末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11

说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report

1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report (based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号

电话 (TEL)：0311-84221431

传真 (Fax)：0311-84221431

邮编 (Post Code)：051230

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10102 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10102 样品名称(Sample Name): 赞皇县地表水厂疾控中心末梢水

收样日期(Reception Date): 2026-07-22 检验检测日期(Test Date): 2026-07-22

商标(Trade Mark): / 样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL

状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装

规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶

样品批号(Sample Batch number): /

生产厂家(Manufacturer): /

采样方式(Sampling Method): 采样 采样人(Collector/Deliverer): 刘倩、吕晓红

受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address):

赞皇县坛山东路 75 号地表水厂 赞皇县坛山东路 75 号

委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /

检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item):

《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体;

《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐 (以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨 (以 N 计);

《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬 (六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰;

《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数 (以 O₂ 计);

《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷;

《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023: 4.2 游离氯;

《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。

检验检测结论(Test Conclusion):

经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。

检验检测专用章 Issued by(Stamp)


报告日期: 2026 年 08 月 11 日


附注(Remarks):

1 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH

2. 检验检测结果的不确定度 (必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable)).

3. 偏离标准方法的例外情况 (必要时填写)。 (Deviations from standard test method(where applicable))

编制人: 
Drafted by

复核者: 
Checked by

签发人: 
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10102 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.24mg/L	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
硝酸盐 (以 N 计)	4.6mg/L	$\leq 10 \text{ mg/L}$	合格
砷	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
汞	$<0.0001 \text{ mg/L}$	$\leq 0.001 \text{ mg/L}$	合格
铬 (六价)	$<0.004 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
镉	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.005 \text{ mg/L}$	合格
铅	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
铁	0.038mg/L	$\leq 0.3 \text{ mg/L}$	合格
锰	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.1 \text{ mg/L}$	合格
pH	7.58	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	$<5 \text{ 度}$	$\leq 15 \text{ 度}$	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	$<1 \text{ NTU}$	$\leq 1 \text{ NTU}$	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计)	195mg/L	$\leq 450 \text{ mg/L}$	合格
硫酸盐	56mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
氯化物	11.6mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	1.82mg/L	$\leq 3 \text{ mg/L}$	合格
溶解性总固体	376mg/L	$\leq 1000 \text{ mg/L}$	合格
铜	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
锌	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
铝	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.2 \text{ mg/L}$	合格
氰化物	$<0.002 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
氨 (以 N 计)	$<0.02 \text{ mg/L}$	$\leq 0.5 \text{ mg/L}$	合格
三氯甲烷	0.039mg/L	$\leq 0.06 \text{ mg/L}$	合格
游离氯	0.08mg/L	$\geq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
菌落总数	47CFU/mL	$\leq 100 \text{ CFU/mL}$	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格

以下空白



ZHCDC/JS004A



210300100184

有效期至2027年10月21日止

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang



检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10103

受检单位(Inspected Unit): 赞皇县地表水厂

样品名称(Sample Name): 赞皇县地表水厂杜天娇家末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11



说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report

1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report (based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号
电话 (TEL)：0311-84221431
传真 (Fax)：0311-84221431
邮编 (Post Code)：051230

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10103 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10103	样品名称(Sample Name): 赞皇县地表水厂杜天娇家末梢水
收样日期(Reception Date): 2026-07-22	检验检测日期(Test Date): 2026-07-22
商标(Trade Mark): /	样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL
状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装	
规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶	
样品批号(Sample Batch number): /	
生产厂家(Manufacturer): /	
采样方式(Sampling Method): 采样	采样人(Collector/Deliverer): 刘倩、吕晓红
受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address): 赞皇县地表水厂东环路南 杜天娇家	
委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /	
检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item): 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体; 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐 (以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨 (以 N 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬 (六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰; 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷; 《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023: 4.2 游离氯; 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。	
检验检测结论(Test Conclusion): 经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。 检验检测专用章 Issued by(Stamp) 报告日期: 2026 年 08 月 11 日	
附注(Remarks): 1 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH 2.检验检测结果的不确定度 (必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable)). 3.偏离标准方法的例外情况 (必要时填写)。(Deviations from standard test method(where applicable))	

编制人: 杜天娇
Drafted by

复核者: [Signature]
Checked by

签发人: [Signature]
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanzhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10103 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.23mg/L	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
硝酸盐 (以 N 计)	4.7mg/L	$\leq 10 \text{ mg/L}$	合格
砷	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
汞	$<0.0001 \text{ mg/L}$	$\leq 0.001 \text{ mg/L}$	合格
铬 (六价)	$<0.004 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
镉	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.005 \text{ mg/L}$	合格
铅	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
铁	0.038mg/L	$\leq 0.3 \text{ mg/L}$	合格
锰	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.1 \text{ mg/L}$	合格
pH	7.60	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	$<5 \text{ 度}$	$\leq 15 \text{ 度}$	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	$<1 \text{ NTU}$	$\leq 1 \text{ NTU}$	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计)	193mg/L	$\leq 450 \text{ mg/L}$	合格
硫酸盐	58mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
氯化物	11.9mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	1.78mg/L	$\leq 3 \text{ mg/L}$	合格
溶解性总固体	373mg/L	$\leq 1000 \text{ mg/L}$	合格
铜	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
锌	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
铝	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.2 \text{ mg/L}$	合格
氰化物	$<0.002 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
氨 (以 N 计)	$<0.02 \text{ mg/L}$	$\leq 0.5 \text{ mg/L}$	合格
三氯甲烷	0.034mg/L	$\leq 0.06 \text{ mg/L}$	合格
游离氯	0.07mg/L	$\geq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
菌落总数	49CFU/mL	$\leq 100 \text{ CFU/mL}$	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
以下空白			



ZHCDC/JS004A
210300100184
有效期至2027年10月21日止

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10093

受检单位(Inspected Unit): 赞皇县寨里村自备井

样品名称(Sample Name): 末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11

说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report

1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report (based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号

电话 (TEL) : 0311-84221431

传真 (Fax) : 0311-84221431

邮编 (Post Code) : 051230



赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10093 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10093		样品名称(Sample Name): 末梢水	
收样日期(Reception Date): 2026-07-22		检验检测日期(Test Date): 2026-07-22	
商标(Trade Mark): /		样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL	
状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装			
规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶			
样品批号(Sample Batch number): /			
生产厂家(Manufacturer): /			
采样方式(Sampling Method): 采样		采样人(Collector/Deliverer): 秦玉蒲、吕晓红	
受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address): 赞皇县寨里村自备井 赞皇县寨里村蔺定书			
委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /			
检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item): 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体; 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐(以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨(以 N 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬(六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰; 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷、4.1 四氯化碳; 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。			
检验检测结论(Test Conclusion): 经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。 检验检测专用章 Issued by(Stamp) 报告日期: 2026 年 08 月 11 日			
附注(Remarks): 1 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH 2.检验检测结果的不确定度(必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable))。 3.偏离标准方法的例外情况(必要时填写)。(Deviations from standard test method(where applicable))			

编制人: 杜可明
Drafted by

复核者: 蔺定书
Checked by

签发人: 秦玉蒲
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10093 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.22mg/L	$\leq 1.2 \text{ mg/L}$	合格
硝酸盐 (以 N 计)	1.2mg/L	$\leq 20 \text{ mg/L}$	合格
砷	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
汞	$<0.0001 \text{ mg/L}$	$\leq 0.001 \text{ mg/L}$	合格
铬 (六价)	$<0.004 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
镉	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.005 \text{ mg/L}$	合格
铅	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
铁	0.024mg/L	$\leq 0.3 \text{ mg/L}$	合格
锰	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.1 \text{ mg/L}$	合格
pH	7.57	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	$<5 \text{ 度}$	$\leq 15 \text{ 度}$	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	$< \text{INTU}$	$\leq 3 \text{ NTU}$	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计)	195mg/L	$\leq 450 \text{ mg/L}$	合格
硫酸盐	28mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
氯化物	8.2mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	2.34mg/L	$\leq 3 \text{ mg/L}$	合格
溶解性总固体	342mg/L	$\leq 1000 \text{ mg/L}$	合格
铜	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
锌	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
铝	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.2 \text{ mg/L}$	合格
氰化物	$<0.002 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
氨 (以 N 计)	$<0.02 \text{ mg/L}$	$\leq 0.5 \text{ mg/L}$	合格
三氯甲烷	0.020mg/L	$\leq 0.06 \text{ mg/L}$	合格
四氯化碳	$<0.0001 \text{ mg/L}$	$\leq 0.002 \text{ mg/L}$	合格
菌落总数	410CFU/mL	$\leq 500 \text{ CFU/mL}$	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格

以下空白



ZHCDC/JS004A



210300100184

有效期至2027年10月21日止

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuan

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10094

受检单位(Inspected Unit): 赞皇县胡家庄村自备井

样品名称(Sample Name): 末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11

说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report

1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report (based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号

电话 (TEL)：0311-84221431

传真 (Fax)：0311-84221431

邮编 (Post Code)：051230



赞皇县疾病预防控制中心


Station for Disease Prevention of Zanhuang


检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10094 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10094		样品名称(Sample Name): 末梢水	
收样日期(Reception Date): 2026-07-22		检验检测日期(Test Date): 2026-07-22	
商标(Trade Mark): /		样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL	
状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装			
规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶			
样品批号(Sample Batch number): /			
生产厂家(Manufacturer): /			
采样方式(Sampling Method): 采样		采样人(Collector/Deliverer): 秦玉蒲、吕晓红	
受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address): 赞皇县胡家庄村自备井 赞皇县胡家庄村村口			
委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /			
检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item): 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体; 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐(以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨(以 N 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬(六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰; 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷、4.1 四氯化碳; 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。			
检验检测结论(Test Conclusion): 经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。 检验检测专用章 Issued by(Stamp) 报告日期: 2026 年 08 月 11 日			
附注(Remarks): 1 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH 2.检验检测结果的不确定度(必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable)). 3.偏离标准方法的例外情况(必要时填写)。 (Deviations from standard test method(where applicable))			

编制人: 
Drafted by

复核者: 
Checked by

签发人: 
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10094 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.27mg/L	≤1.2 mg/L	合格
硝酸盐 (以 N 计)	14.8mg/L	≤20 mg/L	合格
砷	<0.005mg/L	≤0.01 mg/L	合格
汞	<0.0001mg/L	≤0.001 mg/L	合格
铬 (六价)	<0.004mg/L	≤0.05 mg/L	合格
镉	<0.005mg/L	≤0.005 mg/L	合格
铅	<0.005mg/L	≤0.01 mg/L	合格
铁	0.085mg/L	≤0.3mg/L	合格
锰	<0.005mg/L	≤0.1 mg/L	合格
pH	7.19	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	<5 度	≤15 度	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	<1NTU	≤3NTU	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	421mg/L	≤450 mg/L	合格
硫酸盐	184mg/L	≤250 mg/L	合格
氯化物	26.2mg/L	≤250 mg/L	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	0.96mg/L	≤3mg/L	合格
溶解性总固体	751mg/L	≤1000 mg/L	合格
铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L	合格
锌	<0.005mg/L	≤1.0mg/L	合格
铝	<0.005mg/L	≤0.2mg/L	合格
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L	合格
氨 (以 N 计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L	合格
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L	合格
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L	合格
菌落总数	350CFU/mL	≤500CFU/mL	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格

以下空白



ZHCDC/JS004A



210300100184

有效期至2027年10月21日止

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang



检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10095

受检单位(Inspected Unit): 赞皇县下大凡村自备井

样品名称(Sample Name): 末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11

说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report


1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report (based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号

电话 (TEL) : 0311-84221431

传真 (Fax): 0311-84221431

邮编 (Post Code): 051230



赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10095 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10095	样品名称(Sample Name): 末梢水
收样日期(Reception Date): 2026-07-22	检验检测日期(Test Date): 2026-07-22
商标(Trade Mark): /	样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL
状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装	
规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶	
样品批号(Sample Batch number): /	
生产厂家(Manufacturer): /	
采样方式(Sampling Method): 采样	采样人(Collector/Deliverer): 秦玉蒲、吕晓红
受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address): 赞皇县下大凡村自备井 赞皇县下大凡村村南	
委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /	

检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item):

《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体;

《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐(以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨(以 N 计);

《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬(六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰;

《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数(以 O₂ 计);

《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷、4.1 四氯化碳;

《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。

检验检测结论(Test Conclusion):

经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。

检验检测专用章 Issued by(Stamp)

报告日期: 2026 年 08 月 11 日

附注(Remarks):

- 1 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH
2. 检验检测结果的不确定度(必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable)).
3. 偏离标准方法的例外情况(必要时填写)。 (Deviations from standard test method(where applicable))

编制人: 李可欣
Drafted by

复核者: 耿利子
Checked by

签发人: 秦玉蒲
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10095 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.19mg/L	≤1.2 mg/L	合格
硝酸盐 (以 N 计)	6.5mg/L	≤20 mg/L	合格
砷	<0.005mg/L	≤0.01 mg/L	合格
汞	<0.0001mg/L	≤0.001 mg/L	合格
铬 (六价)	<0.004mg/L	≤0.05 mg/L	合格
镉	<0.005mg/L	≤0.005 mg/L	合格
铅	<0.005mg/L	≤0.01 mg/L	合格
铁	0.047mg/L	≤0.3mg/L	合格
锰	<0.005mg/L	≤0.1 mg/L	合格
pH	7.52	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	<5 度	≤15 度	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	<1NTU	≤3NTU	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	283mg/L	≤450 mg/L	合格
硫酸盐	83mg/L	≤250 mg/L	合格
氯化物	8.9mg/L	≤250 mg/L	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	1.52mg/L	≤3mg/L	合格
溶解性总固体	491mg/L	≤1000 mg/L	合格
铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L	合格
锌	<0.005mg/L	≤1.0mg/L	合格
铝	<0.005mg/L	≤0.2mg/L	合格
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L	合格
氨 (以 N 计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L	合格
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L	合格
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L	合格
菌落总数	390CFU/mL	≤500CFU/mL	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格

以下空白



ZHCDC/JS004A



210300100184

有效期至2027年10月21日止

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuan



检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10096

受检单位(Inspected Unit): 赞皇县上大凡村自备井

样品名称(Sample Name): 末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11



说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report

1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report (based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号

电话 (TEL) : 0311-84221431

传真 (Fax) : 0311-84221431

邮编 (Post Code) : 051230



赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10096 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10096	样品名称(Sample Name): 末梢水
收样日期(Reception Date): 2026-07-22	检验检测日期(Test Date): 2026-07-22
商标(Trade Mark): /	样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL
状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装	
规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶	
样品批号(Sample Batch number): /	
生产厂家(Manufacturer): /	
采样方式(Sampling Method): 采样	采样人(Collector/Deliverer): 秦玉蒲、吕晓红
受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address): 赞皇县上大凡村自备井 赞皇县上大凡村村北	
委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /	
检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item): 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体; 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐(以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨(以 N 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬(六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰; 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷、4.1 四氯化碳; 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。	
检验检测结论(Test Conclusion): 经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。	
检验检测专用章 Issued by(Stamp) 报告日期: 2026 年 08 月 11 日	
附注(Remarks): 1 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH 2.检验检测结果的不确定度(必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable)). 3.偏离标准方法的例外情况(必要时填写)。 (Deviations from standard test method(where applicable))	

编制人: 杜可欣
Drafted by

复核者: 殷新
Checked by

签发人: 秦川
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10096 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.17mg/L	$\leq 1.2 \text{ mg/L}$	合格
硝酸盐 (以 N 计)	5.9mg/L	$\leq 20 \text{ mg/L}$	合格
砷	$<0.005\text{mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
汞	$<0.0001 \text{ mg/L}$	$\leq 0.001 \text{ mg/L}$	合格
铬 (六价)	$<0.004\text{mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
镉	$<0.005\text{mg/L}$	$\leq 0.005 \text{ mg/L}$	合格
铅	$<0.005\text{mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
铁	0.037mg/L	$\leq 0.3\text{mg/L}$	合格
锰	$<0.005\text{mg/L}$	$\leq 0.1 \text{ mg/L}$	合格
pH	7.29	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	$<5 \text{ 度}$	$\leq 15 \text{ 度}$	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	$<1 \text{ NTU}$	$\leq 3 \text{ NTU}$	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计)	211mg/L	$\leq 450 \text{ mg/L}$	合格
硫酸盐	73mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
氯化物	7.8mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	0.88mg/L	$\leq 3 \text{ mg/L}$	合格
溶解性总固体	405mg/L	$\leq 1000 \text{ mg/L}$	合格
铜	$<0.005\text{mg/L}$	$\leq 1.0\text{mg/L}$	合格
锌	$<0.005\text{mg/L}$	$\leq 1.0\text{mg/L}$	合格
铝	$<0.005\text{mg/L}$	$\leq 0.2\text{mg/L}$	合格
氰化物	$<0.002\text{mg/L}$	$\leq 0.05\text{mg/L}$	合格
氨 (以 N 计)	$<0.02\text{mg/L}$	$\leq 0.5\text{mg/L}$	合格
三氯甲烷	$<0.0002\text{mg/L}$	$\leq 0.06\text{mg/L}$	合格
四氯化碳	$<0.0001\text{mg/L}$	$\leq 0.002\text{mg/L}$	合格
菌落总数	310CFU/mL	$\leq 500\text{CFU/mL}$	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格

以下空白





210300100184
有效期至2027年10月21日止

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang



检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10097

受检单位(Inspected Unit): 赞皇县嶂石岩村自备井

样品名称(Sample Name): 末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11

说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report


1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report(based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permmission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号

电话（TEL）：0311-84221431

传真(Fax)： 0311-84221431

邮编（Post Code）： 051230



赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10097 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10097		样品名称(Sample Name): 末梢水	
收样日期(Reception Date): 2026-07-22		检验检测日期(Test Date): 2026-07-22	
商标(Trade Mark): /		样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL	
状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装			
规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶			
样品批号(Sample Batch number): /			
生产厂家(Manufacturer): /			
采样方式(Sampling Method): 采样		采样人(Collector/Deliverer): 秦玉蒲、吕晓红	
受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address): 赞皇县嶂石岩村自备井 赞皇县嶂石岩村村北			
委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /			
检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item): 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体; 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐 (以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨 (以 N 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬 (六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰; 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷、4.1 四氯化碳; 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。			
检验检测结论(Test Conclusion): 经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。			
检验检测专用章 Issued by(Stamp) 报告日期: 2026 年 08 月 11 日			
附注(Remarks): 1 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH 2.检验检测结果的不确定度(必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable))。 3.偏离标准方法的例外情况(必要时填写)。(Deviations from standard test method(where applicable))			

编制人: 张可璇
Drafted by

复核者: 张可璇
Checked by

签发人: 秦玉蒲
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10097 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.11mg/L	≤1.2 mg/L	合格
硝酸盐 (以 N 计)	4.7mg/L	≤20 mg/L	合格
砷	<0.005mg/L	≤0.01 mg/L	合格
汞	<0.0001 mg/L	≤0.001 mg/L	合格
铬 (六价)	<0.004mg/L	≤0.05 mg/L	合格
镉	<0.005mg/L	≤0.005 mg/L	合格
铅	<0.005mg/L	≤0.01 mg/L	合格
铁	0.038mg/L	≤0.3mg/L	合格
锰	<0.005mg/L	≤0.1 mg/L	合格
pH	7.71	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	<5 度	≤15 度	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	<1NTU	≤3NTU	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	251mg/L	≤450 mg/L	合格
硫酸盐	53mg/L	≤250 mg/L	合格
氯化物	4.9mg/L	≤250 mg/L	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	0.96mg/L	≤3mg/L	合格
溶解性总固体	422mg/L	≤1000 mg/L	合格
铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L	合格
锌	<0.005mg/L	≤1.0mg/L	合格
铝	<0.005mg/L	≤0.2mg/L	合格
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L	合格
氨 (以 N 计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L	合格
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L	合格
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L	合格
菌落总数	290CFU/mL	≤500CFU/mL	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格

以下空白





210300100184
有效期至2027年10月21日止

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang



检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10098

受检单位(Inspected Unit): 赞皇县九龙关村自备井

样品名称(Sample Name): 末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11



说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report

1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report (based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号
电话 (TEL)：0311-84221431
传真 (Fax)：0311-84221431
邮编 (Post Code)：051230



赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10098 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10098	样品名称(Sample Name): 末梢水
收样日期(Reception Date): 2026-07-22	检验检测日期(Test Date): 2026-07-22
商标(Trade Mark): /	样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL
状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装	
规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶	
样品批号(Sample Batch number): /	
生产厂家(Manufacturer): /	
采样方式(Sampling Method): 采样	采样人(Collector/Deliverer): 秦玉蒲、吕晓红
受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address): 赞皇县九龙关村自备井 赞皇县九龙关村村中	
委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /	
检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item): 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体; 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐(以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨(以 N 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬(六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰; 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷、4.1 四氯化碳; 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。	
检验检测结论(Test Conclusion): 经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。	
检验检测专用章 Issued by(Stamp) 报告日期: 2026 年 08 月 11 日	
附注(Remarks): 1 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH 2. 检验检测结果的不确定度(必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable)). 3. 偏离标准方法的例外情况(必要时填写)。 (Deviations from standard test method(where applicable))	

编制人: 杜可璇
Drafted by

复核者: [Signature]
Checked by

签发人: 秦玉蒲
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10098 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.19mg/L	≤1.2 mg/L	合格
硝酸盐 (以 N 计)	7.1mg/L	≤20 mg/L	合格
砷	<0.005mg/L	≤0.01 mg/L	合格
汞	<0.0001 mg/L	≤0.001 mg/L	合格
铬 (六价)	<0.004mg/L	≤0.05 mg/L	合格
镉	<0.005mg/L	≤0.005 mg/L	合格
铅	<0.005mg/L	≤0.01 mg/L	合格
铁	0.042mg/L	≤0.3mg/L	合格
锰	<0.005mg/L	≤0.1 mg/L	合格
pH	7.79	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	<5 度	≤15 度	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	<1NTU	≤3NTU	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	293mg/L	≤450 mg/L	合格
硫酸盐	97mg/L	≤250 mg/L	合格
氯化物	12.9mg/L	≤250 mg/L	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	0.84mg/L	≤3mg/L	合格
溶解性总固体	517mg/L	≤1000 mg/L	合格
铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L	合格
锌	<0.005mg/L	≤1.0mg/L	合格
铝	<0.005mg/L	≤0.2mg/L	合格
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L	合格
氨 (以 N 计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L	合格
三氯甲烷	<0.0002mg/L	≤0.06mg/L	合格
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L	合格
菌落总数	250CFU/mL	≤500CFU/mL	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格

以下空白



ZHCDC/JS004A



210300100184

有效期至2027年10月21日止

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang



检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10099

受检单位(Inspected Unit): 赞皇镇花林村自备井

样品名称(Sample Name): 末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11

说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report


1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report (based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号

电话 (TEL)：0311-84221431

传真 (Fax)：0311-84221431

邮编 (Post Code)：051230



赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10099 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10099		样品名称(Sample Name): 末梢水	
收样日期(Reception Date): 2026-07-22		检验检测日期(Test Date): 2026-07-22	
商标(Trade Mark): /		样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL	
状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装			
规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶			
样品批号(Sample Batch number): /			
生产厂家(Manufacturer): /			
采样方式(Sampling Method): 采样		采样人(Collector/Deliverer): 秦玉蒲、吕晓红	
受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address): 赞皇镇花林村自备井 赞皇镇花林村郑树庆			
委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /			
检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item): 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体; 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐 (以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨 (以 N 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬 (六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰; 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷、4.1 四氯化碳; 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。			
检验检测结论(Test Conclusion): 经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。			
检验检测专用章 Issued by(Stamp) 报告日期: 2026 年 08 月 11 日			
附注(Remarks): 1.检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH 2.检验检测结果的不确定度(必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable)). 3.偏离标准方法的例外情况(必要时填写)。 (Deviations from standard test method(where applicable))			

编制人: 王可璇
Drafted by

复核者: 张树庆
Checked by

签发人: 秦玉蒲
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuan

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10099 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.25mg/L	$\leq 1.2 \text{ mg/L}$	合格
硝酸盐 (以 N 计)	6.1mg/L	$\leq 20 \text{ mg/L}$	合格
砷	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
汞	$<0.0001 \text{ mg/L}$	$\leq 0.001 \text{ mg/L}$	合格
铬 (六价)	$<0.004 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
镉	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.005 \text{ mg/L}$	合格
铅	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
铁	0.068mg/L	$\leq 0.3 \text{ mg/L}$	合格
锰	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.1 \text{ mg/L}$	合格
pH	7.47	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	$<5 \text{ 度}$	$\leq 15 \text{ 度}$	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	$<1 \text{ NTU}$	$\leq 3 \text{ NTU}$	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计)	225mg/L	$\leq 450 \text{ mg/L}$	合格
硫酸盐	77mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
氯化物	20.3mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	0.98mg/L	$\leq 3 \text{ mg/L}$	合格
溶解性总固体	437mg/L	$\leq 1000 \text{ mg/L}$	合格
铜	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
锌	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
铝	$<0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.2 \text{ mg/L}$	合格
氰化物	$<0.002 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
氨 (以 N 计)	$<0.02 \text{ mg/L}$	$\leq 0.5 \text{ mg/L}$	合格
三氯甲烷	$<0.0002 \text{ mg/L}$	$\leq 0.06 \text{ mg/L}$	合格
四氯化碳	$<0.0001 \text{ mg/L}$	$\leq 0.002 \text{ mg/L}$	合格
菌落总数	270CFU/mL	$\leq 500 \text{ CFU/mL}$	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格

以下空白



ZHCDC/JS004M

210300100184

有效期至2027年10月21日止

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10100

受检单位(Inspected Unit): 赞皇县东高村自备井

样品名称(Sample Name): 末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11

说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report

1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report (based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号
电话 (TEL)：0311-84221431
传真 (Fax)：0311-84221431
邮编 (Post Code)：051230



赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10100 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10100	样品名称(Sample Name): 末梢水
收样日期(Reception Date): 2026-07-22	检验检测日期(Test Date): 2026-07-22
商标(Trade Mark): /	样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL
状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装	
规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶	
样品批号(Sample Batch number): /	
生产厂家(Manufacturer): /	
采样方式(Sampling Method): 采样	采样人(Collector/Deliverer): 秦玉蒲、吕晓红
受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address): 赞皇县东高村自备井 赞皇县东高村村南	
委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /	
检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item): 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体; 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐 (以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨 (以 N 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬 (六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰; 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计); 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷、4.1 四氯化碳; 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。	
检验检测结论(Test Conclusion): 经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。 检验检测专用章 Issued by(Stamp) 报告日期: 2026 年 08 月 11 日	
附注(Remarks): 1 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH 2.检验检测结果的不确定度(必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable)). 3.偏离标准方法的例外情况(必要时填写)。 (Deviations from standard test method(where applicable))	

编制人: 杜可璇
Drafted by

复核者: 顾林
Checked by

签发人: 秦玉蒲
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10100 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.22mg/L	≤1.2 mg/L	合格
硝酸盐 (以 N 计)	1.1mg/L	≤20 mg/L	合格
砷	<0.005mg/L	≤0.01 mg/L	合格
汞	<0.0001 mg/L	≤0.001 mg/L	合格
铬 (六价)	<0.004mg/L	≤0.05 mg/L	合格
镉	<0.005mg/L	≤0.005 mg/L	合格
铅	<0.005mg/L	≤0.01 mg/L	合格
铁	0.032mg/L	≤0.3mg/L	合格
锰	<0.005mg/L	≤0.1 mg/L	合格
pH	7.62	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	<5 度	≤15 度	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	<1NTU	≤3NTU	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	187mg/L	≤450 mg/L	合格
硫酸盐	29mg/L	≤250 mg/L	合格
氯化物	8.6mg/L	≤250 mg/L	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	2.08mg/L	≤3mg/L	合格
溶解性总固体	335mg/L	≤1000 mg/L	合格
铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L	合格
锌	<0.005mg/L	≤1.0mg/L	合格
铝	<0.005mg/L	≤0.2mg/L	合格
氰化物	<0.002mg/L	≤0.05mg/L	合格
氨 (以 N 计)	<0.02mg/L	≤0.5mg/L	合格
三氯甲烷	0.024mg/L	≤0.06mg/L	合格
四氯化碳	<0.0001mg/L	≤0.002mg/L	合格
菌落总数	340CFU/mL	≤500CFU/mL	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
以下空白			

ZHCDC/JS004A



210300100184

有效期至2027年10月21日止

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang



检验检测报告

TEST REPORT

报告编号(No.): 第 S-ZH26B10101

受检单位(Inspected Unit): 赞皇镇延康村自备井

样品名称(Sample Name): 末梢水

检验检测性质(Test Nature): 卫生监测

签发日期(Issued Date): 2026-08-11



说 明

1. 报告无“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“赞皇县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、复核者、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 报告封面无资质认定CMA标识章无效。

Regulations for Test Report

1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of our station.
2. A copy of report is invalid without a new test report stamp of our station.
3. This report is invalid without signatures of testers, checkers and approvers.
4. This report is invalid if it is altered, added and deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. For your benefit, if you have any question regarding the report, please provide it within fifteen days after you receive our report(based on the post stamp or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permmission.
8. The CMA certification mark on the cover of the report is invalid.

地址：赞皇县坛山东路75号

电话 (TEL)：0311-84221431

传真 (Fax)：0311-84221431

邮编 (Post Code)：051230



赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10101 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 3 页

样品编号(Sample No.): S-ZH26B10101

样品名称(Sample Name): 末梢水

收样日期(Reception Date): 2026-07-22

检验检测日期(Test Date): 2026-07-22

商标(Trade Mark): /

样品数量(Sample Quantity): 500mL+1500 mL

状态/包装(Condition/Package): 无色透明液体、散装

规格(Sample Specification): 500mL/瓶、1000mL/瓶

样品批号(Sample Batch number): /

生产厂家(Manufacturer): /

采样方式(Sampling Method): 采样

采样人(Collector/Deliverer): 秦玉蒲、吕晓红

受检单位及详细地址(Inspected / Cliental unit and Address):

赞皇镇延康村自备井 赞皇镇延康村西口

委托单位及详细地址 (Inspected unit and Address): /

检验检测方法及检验检测项目 (Test Method and Test Item):

《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023: 8.1 pH、4.1 色度、5.2 浑浊度、6.1 臭和味、7.1 肉眼可见物、10.1 总硬度、11.1 溶解性总固体;

《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023: 6.1 氟化物、4.3 硫酸盐、8.1 硝酸盐 (以 N 计)、5.1 氯化物、7.1 氰化物、11.1 氨 (以 N 计);

《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023: 4.5 铜、4.5 锌、4.5 砷、11.1 汞、13.1 铬 (六价)、4.5 镉、4.5 铝、4.5 铅、4.5 铁、4.5 锰;

《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数 (以 O₂ 计);

《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》GB/T5750.8-2023: 4.1 三氯甲烷、4.1 四氯化碳;

《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023: 4.1 菌落总数、5.3 总大肠菌群、7.3 大肠埃希氏菌。

检验检测结论(Test Conclusion):

经检验, 该样品所检项目均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。


检验检测专用章 Issued by(Stamp)

报告日期: 2026 年 08 月 11 日

附注(Remarks):

1. 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20~23℃ 40~50%RH
2. 检验检测结果的不确定度(必要时填写) (Uncertainty of the test result(where applicable)).
3. 偏离标准方法的例外情况(必要时填写)。 (Deviations from standard test method(where applicable))

编制人: 李可璇
Drafted by

复核者: 
Checked by

签发人: 秦玉蒲
Approved by

赞皇县疾病预防控制中心

Station for Disease Prevention of Zanzhuang

检验检测报告(TEST REPORT)

赞卫检字 (No.): 第 S-ZH26B10101 号

共 4 页(包括首页、说明页), 第 4 页

检验检测结果(Test Result)

检验检测项目 (Test Item)	检验检测结果 (Test Result)	标准值 (Standard Value)	结论 (Conclusion)
氟化物	0.23mg/L	$\leq 1.2 \text{ mg/L}$	合格
硝酸盐 (以 N 计)	1.3mg/L	$\leq 20 \text{ mg/L}$	合格
砷	$< 0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
汞	$< 0.0001 \text{ mg/L}$	$\leq 0.001 \text{ mg/L}$	合格
铬 (六价)	$< 0.004 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
镉	$< 0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.005 \text{ mg/L}$	合格
铅	$< 0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.01 \text{ mg/L}$	合格
铁	0.037mg/L	$\leq 0.3 \text{ mg/L}$	合格
锰	$< 0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.1 \text{ mg/L}$	合格
pH	7.63	6.5~8.5	合格
色度 (铂钴色度单位)	$< 5 \text{ 度}$	$\leq 15 \text{ 度}$	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	$< 1 \text{ NTU}$	$\leq 3 \text{ NTU}$	合格
臭和味	无异臭、无异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计)	191mg/L	$\leq 450 \text{ mg/L}$	合格
硫酸盐	28mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
氯化物	9.2mg/L	$\leq 250 \text{ mg/L}$	合格
高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	1.60mg/L	$\leq 3 \text{ mg/L}$	合格
溶解性总固体	338mg/L	$\leq 1000 \text{ mg/L}$	合格
铜	$< 0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
锌	$< 0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 1.0 \text{ mg/L}$	合格
铝	$< 0.005 \text{ mg/L}$	$\leq 0.2 \text{ mg/L}$	合格
氰化物	$< 0.002 \text{ mg/L}$	$\leq 0.05 \text{ mg/L}$	合格
氨 (以 N 计)	$< 0.02 \text{ mg/L}$	$\leq 0.5 \text{ mg/L}$	合格
三氯甲烷	0.046mg/L	$\leq 0.06 \text{ mg/L}$	合格
四氯化碳	$< 0.0001 \text{ mg/L}$	$\leq 0.002 \text{ mg/L}$	合格
菌落总数	310CFU/mL	$\leq 500 \text{ CFU/mL}$	合格
总大肠菌群	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格
大肠埃希氏菌	未检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	合格

以下空白

