北

图 例

0小时等时线
1小时等时线
2小时等时线
3小时等时线
4小时等时线
5小时等时线
6小时等时线
7小时等时线
8小时等时线

一、日照分析采用软件

计算软件：建设部科技司评估认定的“众智SUN日照分析10.0”软件，评估证书号：建科评[2002]028号。

二、日照分析计算参数

日照计算标准计算日：大寒日

城市经纬度：北纬37°39′，东经114°24′

有效日照时间带：大寒日为8~16时

计算平面高度：项目外否侧为二层室内地坪以上0.9m；项目内为一层室内地坪以上0.9m。

计算采样间隔：1分钟

图形单位：米

日照基准年：公元2001年

统计方式：对连续日照时间超过5分钟的时间段进行累加

分析类别：区域等时线分析。

三、日照计算范围、标准及说明

1、分析资料来源：

由委托方提供：项目内部及周边的实测地形图及立面图。

我方依据上述资料进行日照分析计算，若由于委托方提供资料不实而导致分析差错，我方将不承担责任。

2、日照计算范围：该项目日照计算包括项目内拟建建筑及其周边日照影响范围内现状建筑，详见附件。

项目东侧主要为规划道路及城镇开发边界外用地，无需考虑拟建建筑的日照影响；项目北侧城镇开发边界外用地，无需考虑拟建建筑的日照影响，项目西侧被遮挡建筑计算分析范围内的二层或三层住宅上下均属一套住宅；

3、日照时间标准：本项目规划拟建住宅建筑日照时间标准为大寒日3小时，西侧现状住宅建筑日照时间标准为大寒日3小时。在日照标准日，每套住宅应至少有一个卧室或起居室能满足日照标准。

4、本次日照报告分析方法为区域等时线分析。

（以上日照计算范围及日照时间标准由当地自然资源和规划局核准并确认后，本报告方可生效）。

四、日照分析计算结论

1、本项目内部拟建建筑每套住宅至少有一个卧室或起居室能满足大寒日3小时日照标准，一层局部日照不满足大寒日3小时日照标准的区域规划为物业管理与服务用房。

2、项目北侧城镇开发边界范围内，标准日照遮挡线不突破北侧道路的北红线外6米。

3、项目西侧日照影响范围内现状满足大寒日日照3小时标准的住宅仍可满足大寒日日照3小时标准，每套住宅至少有一个卧室或起居室能满足大寒日3小时日照标准。

项目内拟建10#、11#楼二层日照计算分析图

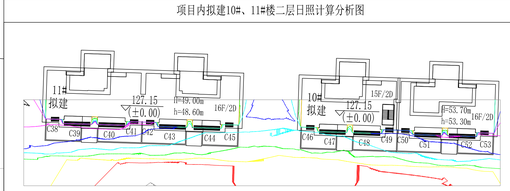

川百建工
PROSPEROUS CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD

川百建工集团有限责任公司
地 址 Add:成都市武侯区益州大道666号天玺荟商业1幢2单元405-9
电 话 Tel:(028) 86040809
邮 箱 Email:1914132838@qq.com
网 址 Web:http://www.sccbjg.com

工程设计证书号
Certificate number

建筑行业（建筑工程）甲级，市政行业（道路）专业乙级

资质证书编号:A251040505

市政行业（道路、排水、给水）专业乙级;风景园林工程设计专项乙级

资质证书编号:A251220063

工程勘察（岩土、测量）专业乙级

资质证书编号:B251005913

平面示意
Key plan

建设单位
Construction unit

河北锦秀山城房地产开发有限公司

项目名称
Entry name

绿洲名苑住宅项目
（9#-12#楼、地下车库、设备用房）

子项名称
Sub-item name

图纸名称
Drawing Name

日照计算分析图

项目负责人 Project director	杨晓明	杨晓明
专业负责人 Pro responsible	杨晓明	杨晓明
审 核 Audited	邓雪月	邓雪月
校 对 Checked	罗亚环	罗亚环
设 计 Design	张玲莉	张玲莉
阶 段	方案图	版本号 A
专 业 Discipline	建筑	图号 Drawing no. 建方-03
比 例 Scale	1:500	图 幅 Size A2 出图日期 Date 2026.11
设计编号 Project No.	HB-SJF-SJZ-003	

备 注:

1. 本图版权属川百所有，未经我院书面授权，不得盗用、抄袭，复制和传播。
2. 本图中所有尺寸均以标高的为准，图上任计量取无效。
3. 本图需加盖我院工程设计出图专用章，出图方有效。
4. 本图需经院室审关主管部门和审查机构批准后方可施工。
5. 图中注记无明确说明的，施工节点应与设计单位联系后，